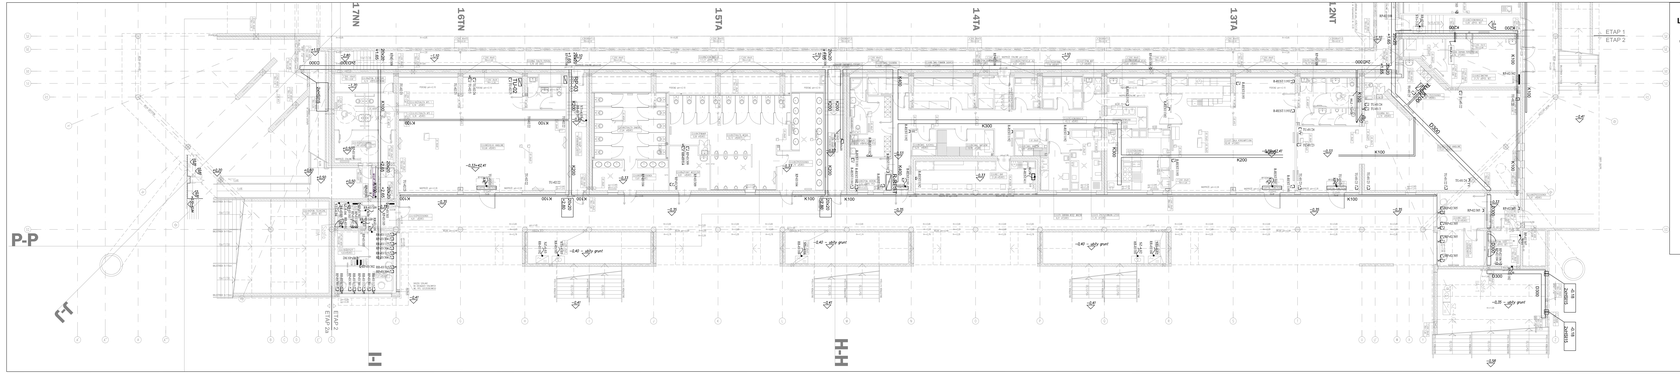

LEGENDA I OZNACZENIA

GWP	Główny wyłącznik p.poż.
WE	Wyłącznik bezpieczeństwa
	Rozdzielnica elektryczna
1,6 km	Trasa kablowa elektryczna kanałem kablowym 4 x 4 x 4
	gniazdo podwójne 2P+PE 230V 16A z kołkiem p.t. IP20
	gniazdo podwójne 2P+PE 230V 16A p.t. IP20
	gniazdo 2P+PE 230V 16A p.t. IP20
	gniazdo 2P+PE 230V 16A p.t. IP44
	gniazdo 4P+PE 230V 16A p.t. IP44
	gniazdo 4P+PE 400V 16A p.t. IP44
	wypust elektryczny
	przycisk 230V 16A p.t. IP20
	przycisk 230V 16A p.t. IP44
	wyłącznik schodowy 230V 16A p.t. IP20
	wyłącznik schodowy 230V 16A p.t. IP44
	wyłącznik schodowy 230V 16A p.t. IP44
	wyłącznik 230V 16A p.t. IP20
	wyłącznik 230V 16A p.t. IP44
	wyłącznik 230V 16A p.t. IP44
	wyłącznik krzyżowy 230V 16A p.t. IP20
	wyłącznik krzyżowy 230V 16A p.t. IP20
	czujnik ruchu 360w
	automatyka wyrównawcza

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ WEDŁUG SIĘ W CENTYMETRACH

UWAGA: WYKONAWCY PRZEDMIOT JEST ZAPRAWDZIĆ

UWAGA

LEGENDA

WE	Wyłącznik zasilania
	Wyłącznik wraz z wyłącznikiem wymiaru
	Wyłącznik zasilania zasilania
	Szafka zasilania 230VAC/24VDC
	Szafka transformatorów 230VAC/24VAC
	Kanał kablowy
	Gniazdo zasilania 24VAC
	Gniazdo RTV
	Szafka na operatorę wyłącznikową
	Szafka na operatorę transformatorową
	Szafka na operatorę zasilaniową

SPK

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
Sp. z o.o. Warszawa, ul. Wilczkowska 20
tel./fax 0-22 (0-22) 22 (0-22)
e-mail: spk@spk.com.pl
www.spk.com.pl

Projektant: mgr inż. Robert Gorzkiewicz
Upr. nr Wsp/0298/PWOE/04

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Wilkowski
Upr. nr WAZ/0412/PWOE/05

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł: **STADION PRAWDAM W SZYNI PRZY UL. KLIMOWSKIEJ 5 TRYBUNA**

Zmiana: **Plan inst. elektr.**
Część C - rzut przyziemia.

Skala	Data	Nr.	Rok	Rys.
1:100	03/2009	W-T-IE-2623		01