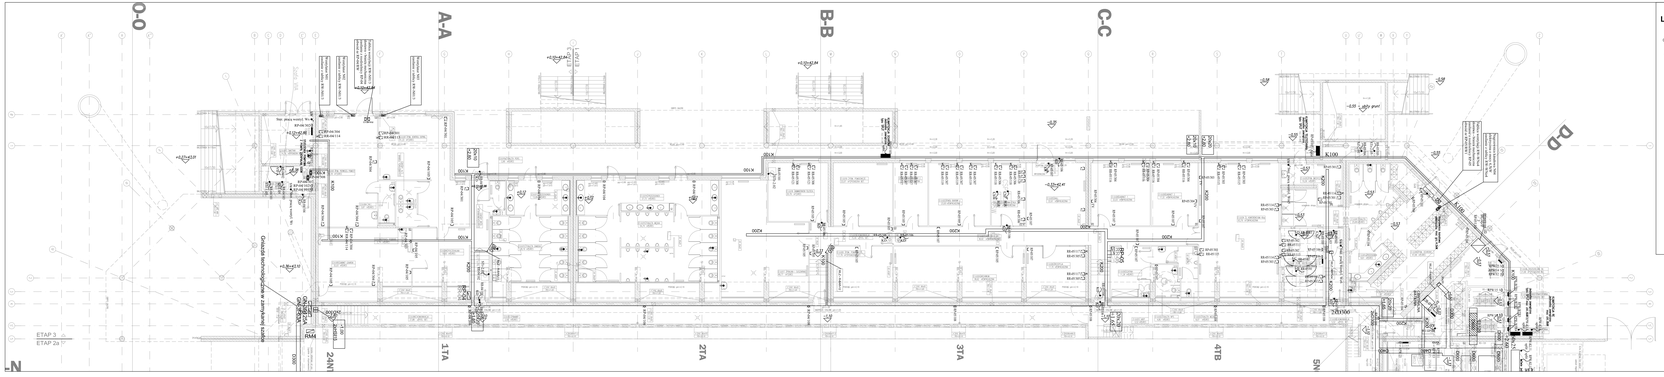

LEGENDA I OZNACZENIA

GIP	Główny wyłącznik p.poż.
WS	Wyłącznik bezpieczeństwa
	Rozdzielnica elektryczna
5.0mm²	Trasa kablowa elektryczna kablem kabelowym 5x4
	gniazdo podwójne 2P+PE 230V 16A z klapką p/t IP20
	gniazdo podwójne 2P+PE 230V 16A p/t IP20
	gniazdo 2P+PE 230V 16A p/t IP20
	gniazdo 2P+PE 230V 16A na IP44
	gniazdo 4P+PE 400V 16A na IP44
	wypust elektryczny
	przycisk 230V 16A p/t IP20
	przycisk 230V 16A na IP44
	wyłącznik schodowy 230V 16A p/t IP20
	wyłącznik schodowy 230V 16A na IP44
	wyłącznik schodowy 230V 16A na IP44
	wyłącznik 230V 16A p/t IP20
	wyłącznik 230V 16A p/t IP44
	wyłącznik 230V 16A na IP44
	wyłącznik świecznikowy 230V 16A p/t IP20
	wyłącznik krzyżowy 230V 16A p/t IP20
	czujnik ruchu 360°
	sekretarka wyzwieszowa

WSZYSTKIE WYMIARY PRZEKRÓW MUSZĄ BYĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY. WYKONANIE ROBÓT NIEZGODNYCH Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY DO ROZLICZEŃ FINANSOWYCH. WSZYSTKIE WYMIARY W METRACH, RZĘDNE WYSOKOŚCI W METRACH, POZOSTAŁE WYMIARY W CENTYMETRACH.

UWAGI:
1. PROJEKT NIE OPRACOWUJE ZASIEKU I PRZEBIC INSTALACYJNYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH I PRZEGRODACH POŻAROWYCH.

LEGENDA

B.R. 43	Aparat dodający
	Detektor wykryć zawartość wewnątrz
	Detektor dymowy punktowy
	Sirena alarmowa
	Szafka sterowniczo 230VAC/24VDC
	Szafka transformatorowa 230VAC/24VAC
	Kanał kablowy
	Gniazdo logiczne 2xRJ45
	Gniazdo RTV
	Szafka na aparatury zasilającego
	Szafka na aparatury telefonizacyjną
	Szafka na aparatury audiowizualną



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
SP ZOO
20-404 Rzeszów, ul. Wyhlenia 25
tel./fax: 0-17 853 11 00
e-mail: spzoo@spzoo.com.pl
www.spzoo.com.pl

Projektował: mgr inż. Robert Gorzkiewicz
Upr. nr: MAZ/0286/PWOE/04

Sprawdzał: mgr inż. Wojciech Wilkowski
Upr. nr: MAZ/0412/PWOE/05

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Temat: **PROJEKT WYKONAWCZY**

STADION PIŁKARSKI
W GOŚCIM
PRZY UL. DŁUGOWSKIEJ 5
TRYBUNA

Rysunek: **Plan inst. elektr.**
Część A - rzut przyziemia.

Skala	Data	Nr rys.	Rev.
1:100	03/2009	W-T-SE-2621	01