


POM. NR 0.023  
OCHRONA STALKA

ETAP I

ETAP III

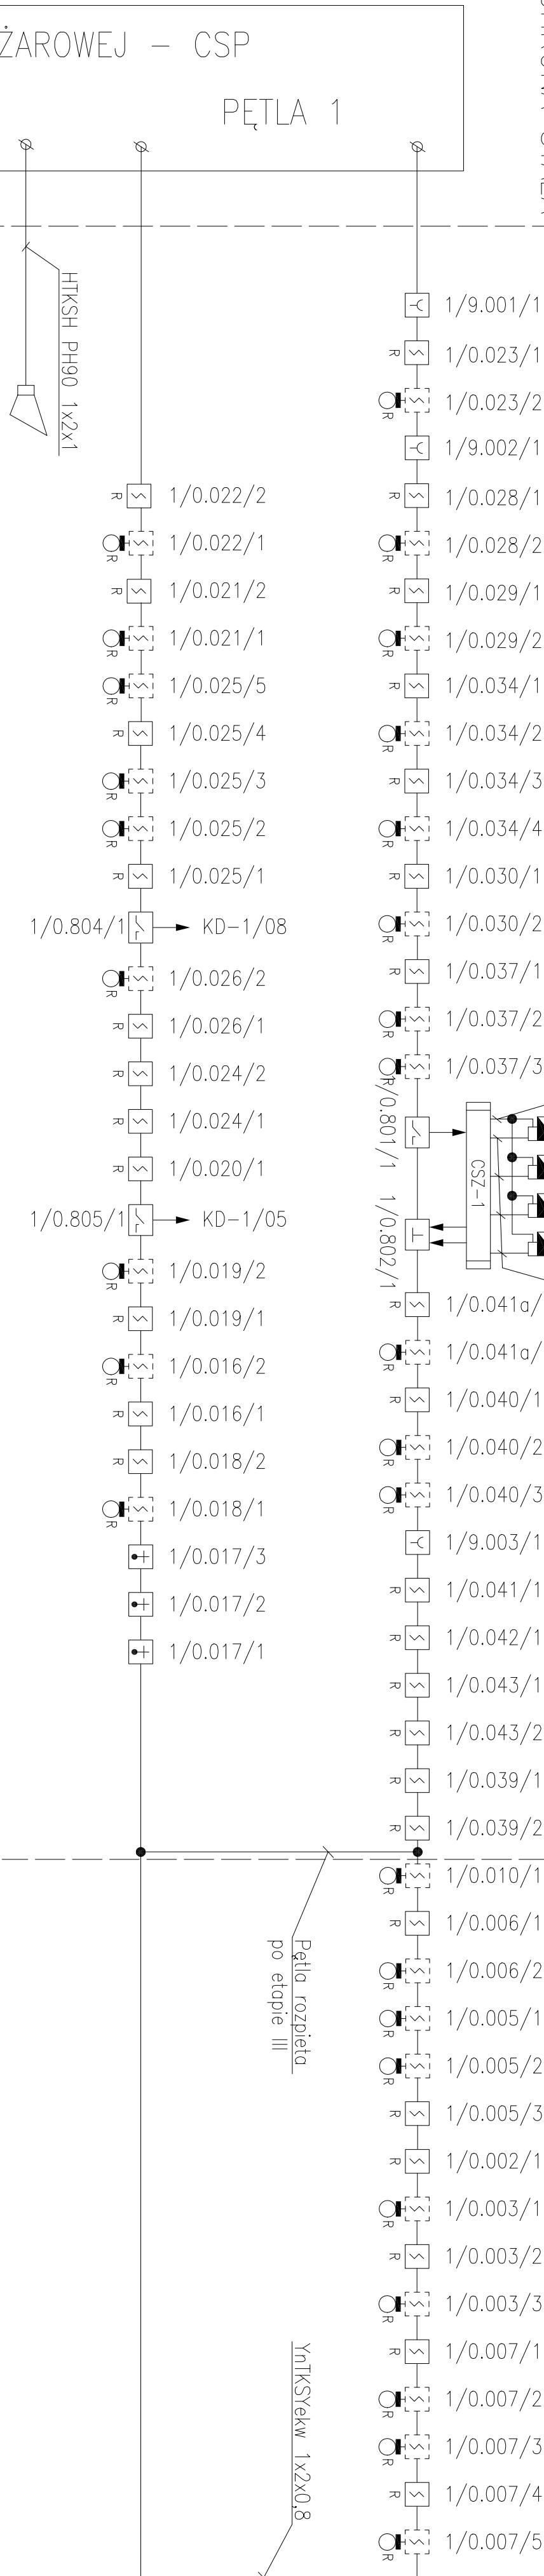


CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – CSP

PĘTLA 2

PĘTLA 1

ETAP II



#### OZNACZENIA:

- Czujka dymu optyczna
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Czujka temperatury nadmiarowo-różniczkowa
- Czujka dymu optyczna instalowana w przestrzeni międzysufitowej lub pod podniesioną podłogą, ze wskaźnikiem zorientowania
- Sygnałizator alarmowy akustyczny
- Centrala sterująca zasilająca zamknięciami poż.
- Kłapa pożarowa
- Moduł sterujący
- Moduł linii bocznej

<b>SPK</b> STUDIO PROJEKTOWE			
STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK 02-634 Warszawa, ul. Miłobedza 23 e-mail: spk@spk.com.pl			
Projektant: mgr inż. Jan KUCHTA nr upr.: 1739/99/U			
Sprawdzający: mgr inż. Robert GORZAKIEWICZ nr upr.: Maz/0298/PWOE/04			
Branża: INSTALACJE TELETECHNICZNE			
Temat: PRZEBUDOWA STADIONU PIKARSKIEGO PRZY UL. OLIMPIUSKIEJ W GDYNIE TRYBUNY TOM II, Rozdział 1 II-TS			
Zawarto: SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ			
Skala: —	Data: 03/2009	Nr. rys.: W-II-TS-2677	Rew.: 01