




WYMIENNIK WP2

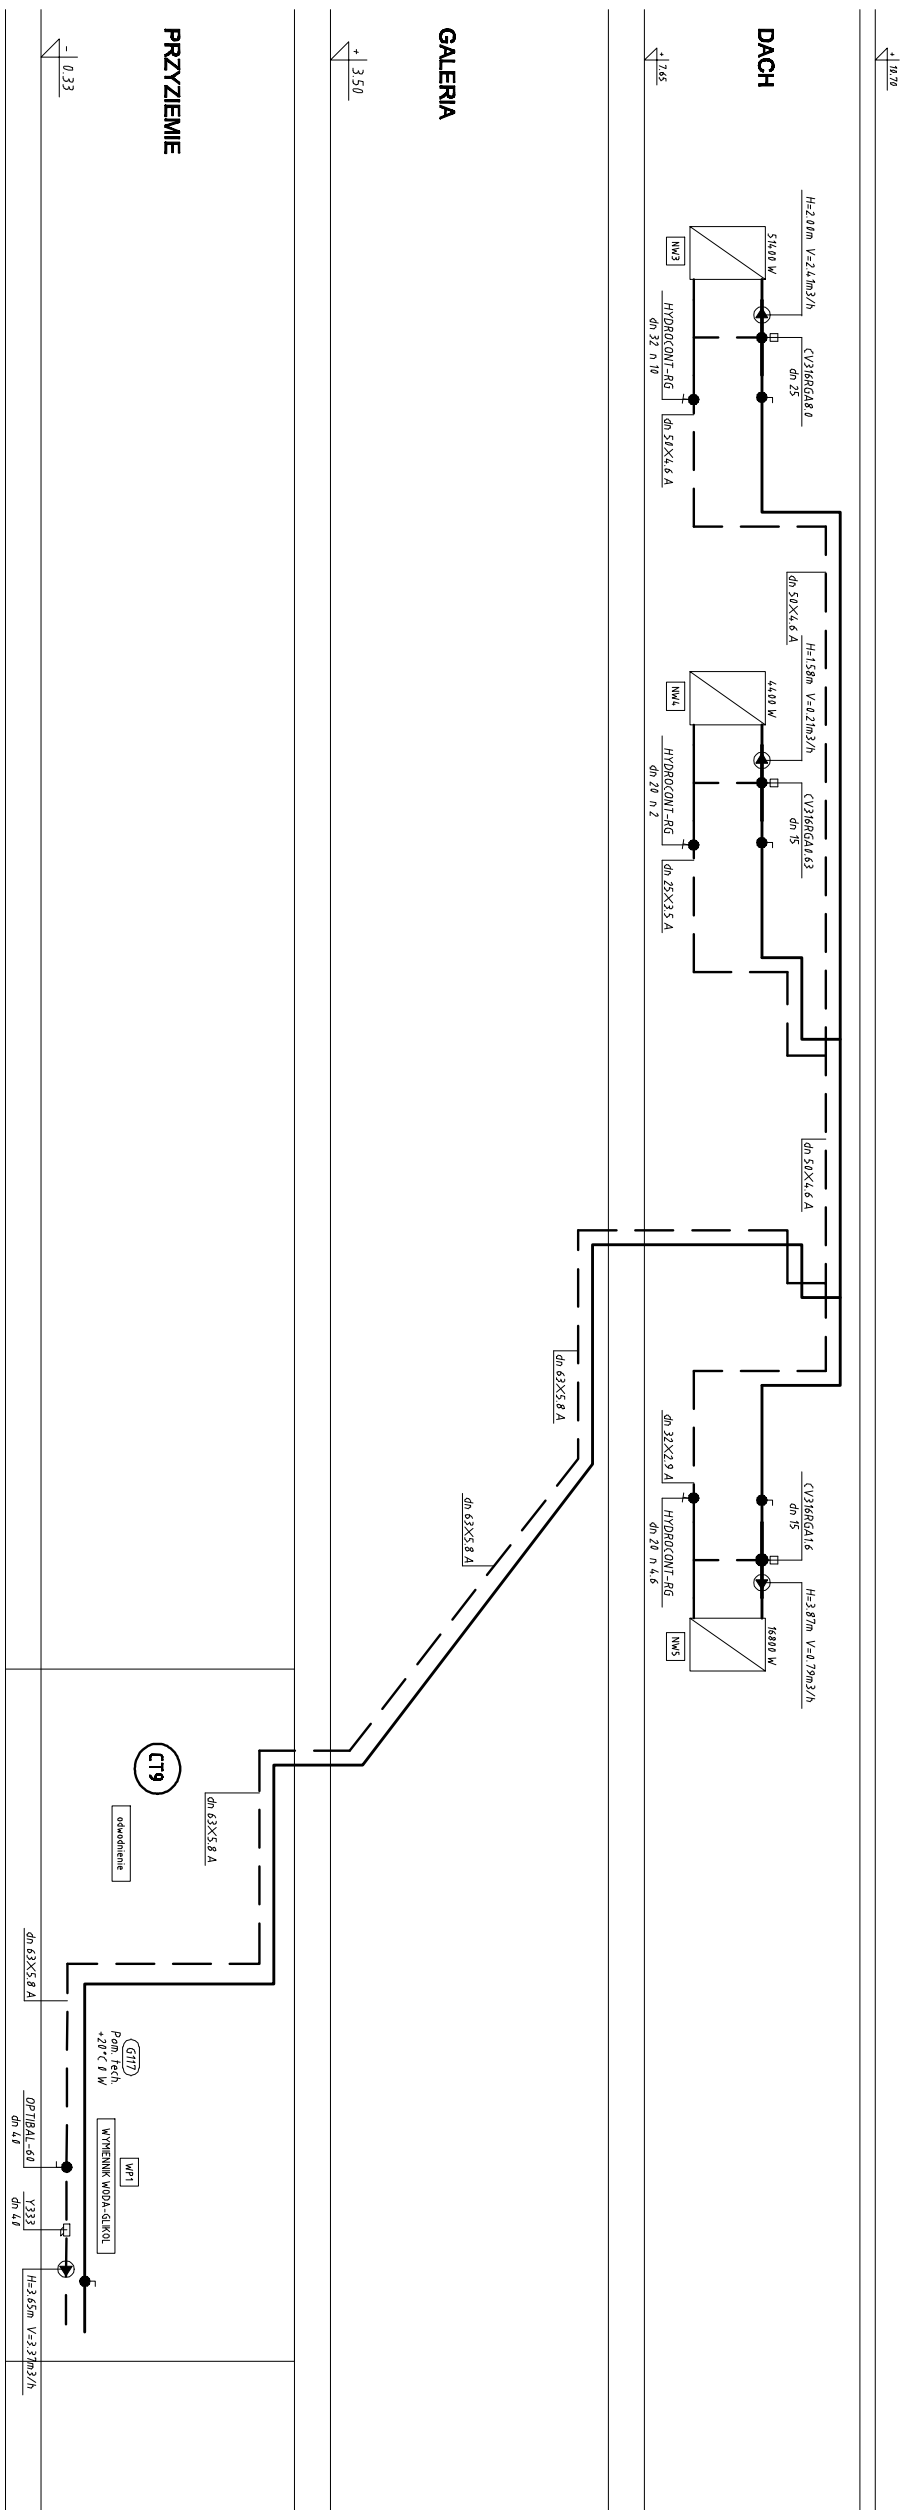

WYMIENNIK WP1



WYMIENNIK WODA-GLIKOL

mgr inż. Róbert Horning		nr upr. Wo-244/07	
Sprawozdanie			
mgr inż. Jacek Własek			
nr upr.: Wo-146/02			
Broszka			
INSTALACJE SANITARNE			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat			
STADION PIŁKARSKI W GÓWNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 INSTALACJE SANITARNE			
Zamów			
INSTALACJE C.T. ROZWINIĘCIE – VIP			
Stacja	Data	Miejsce	Strona
NWS	03/2009	W-TV-IS-4807	00

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobezka 23 tel./fax 044 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

mgr inż. Rafał Hornung nr upr. Wo-244/0

sprawdzający
mgr. inż. Jacek Wiśniewski
nr upr.: Wo-146/02

Bronza
INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY

Termin: STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ
INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE C.T.
ROZWINIĘCIE – VIP

SKOID	DATA	N.º FOL.	FOL.
NWS	03/2009	W-TV-IS-4807	000

 $\pm 0,00=42,74\text{n.p.w}$

RZĘDNE ARCHITEKTONICZNE