


NR.	NAZWA POMIESZCZENIA
2.1.	KOMUNIKACJA
2.2.	MAGAZYN JAU
2.3.	PRZYGOT. WARCZYW
2.4.	ZYMWAŁNIA
2.5.	WYDAWALNIA I
2.6.	KUCHNIA
2.7.	MAGAZYN DOBOWY
2.8.	POM. PORZĄDKOWE
2.9.	TOALETA
2.10.	POM. SOCJALNE
2.11.	MAGAZYN PROD. SUCHYCH
2.12.	POM. SZAF CHŁODNICZYCH
2.13.	KOMUNIKACJA

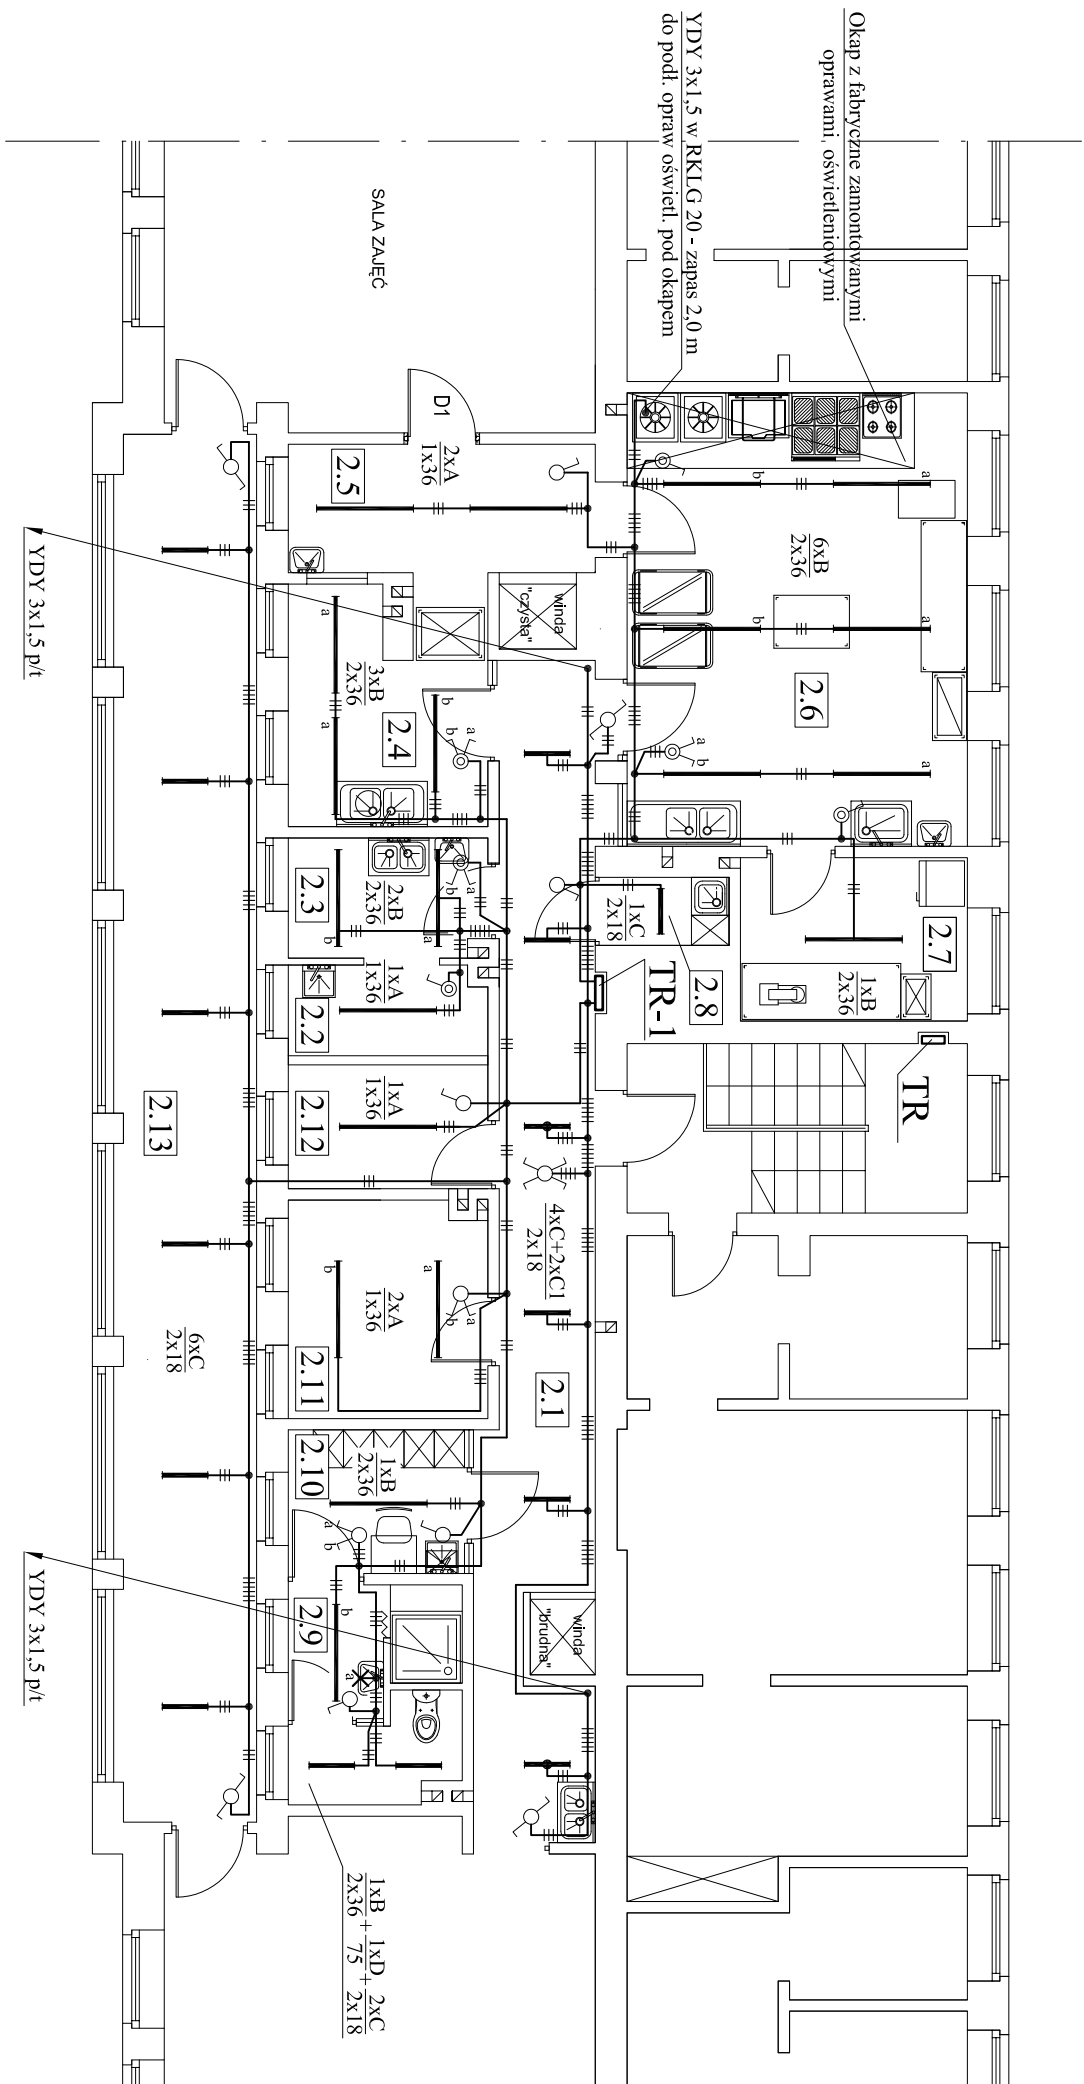

ETAP I - INSTALACJE W POMIESZCZENIACH NR 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7  
ETAP II - INSTALACJE W POMIESZCZENIACH POZOSTAŁYCH

## SPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- A - Oprawa świetłowodowa szczelna typu OPK 136 ze świetłowodką 1xT8 36W - lub równoważna o tych samych parametrach
- B - Oprawa świetłowodowa szczelna typu OPK 236 ze świetłowodkami 2xT8 36W - lub równoważna o tych samych parametrach
- C - Oprawa świetłowodowa szczelna typu OPK 218 ze świetłowodkami 2xT8 18W - lub równoważna o tych samych parametrach
- C1 - Oprawa świetłowodowa j.w. lecz z modułem zasilania awaryjnego I=1h
- D - Platoniczna do żarówek typu AVR 14; IP44 z żarówka 60W - dyst.: ENSTOPL Gdańsk - lub równoważna o tych samych parametrach

## OBJAŚNIENIA

- Ⓢ - wentylator wyciągowy ścienny ; 230V/11 - 32 W
- CR □ - czujnik ruchu na podczerwień ES 46 180 st.

Objekt	PRZEDSZKOLE NR 43 "JANTAREK"				
budowl	GDYNIA, UL. ŚMIDOWICZA NR 59				
Nazwa rys.	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - I PIĘTRO				
Projektant	Specjalność	Nr. uprawnień	Podpis	Data	Branża
tech. K. Riebert	el.energet.	1144/Gd.83		03.2010	E
					Skala
					1:100
Sprawdzający					
el.energet.					
inż. A. Wieczorek					
ZGP/III.630.258/79					
03.2010					Nr rys.
					3