

A

B

C

D

E


F

Rozdzielnica RGUPS

P = 100kW

I = 170A

SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie

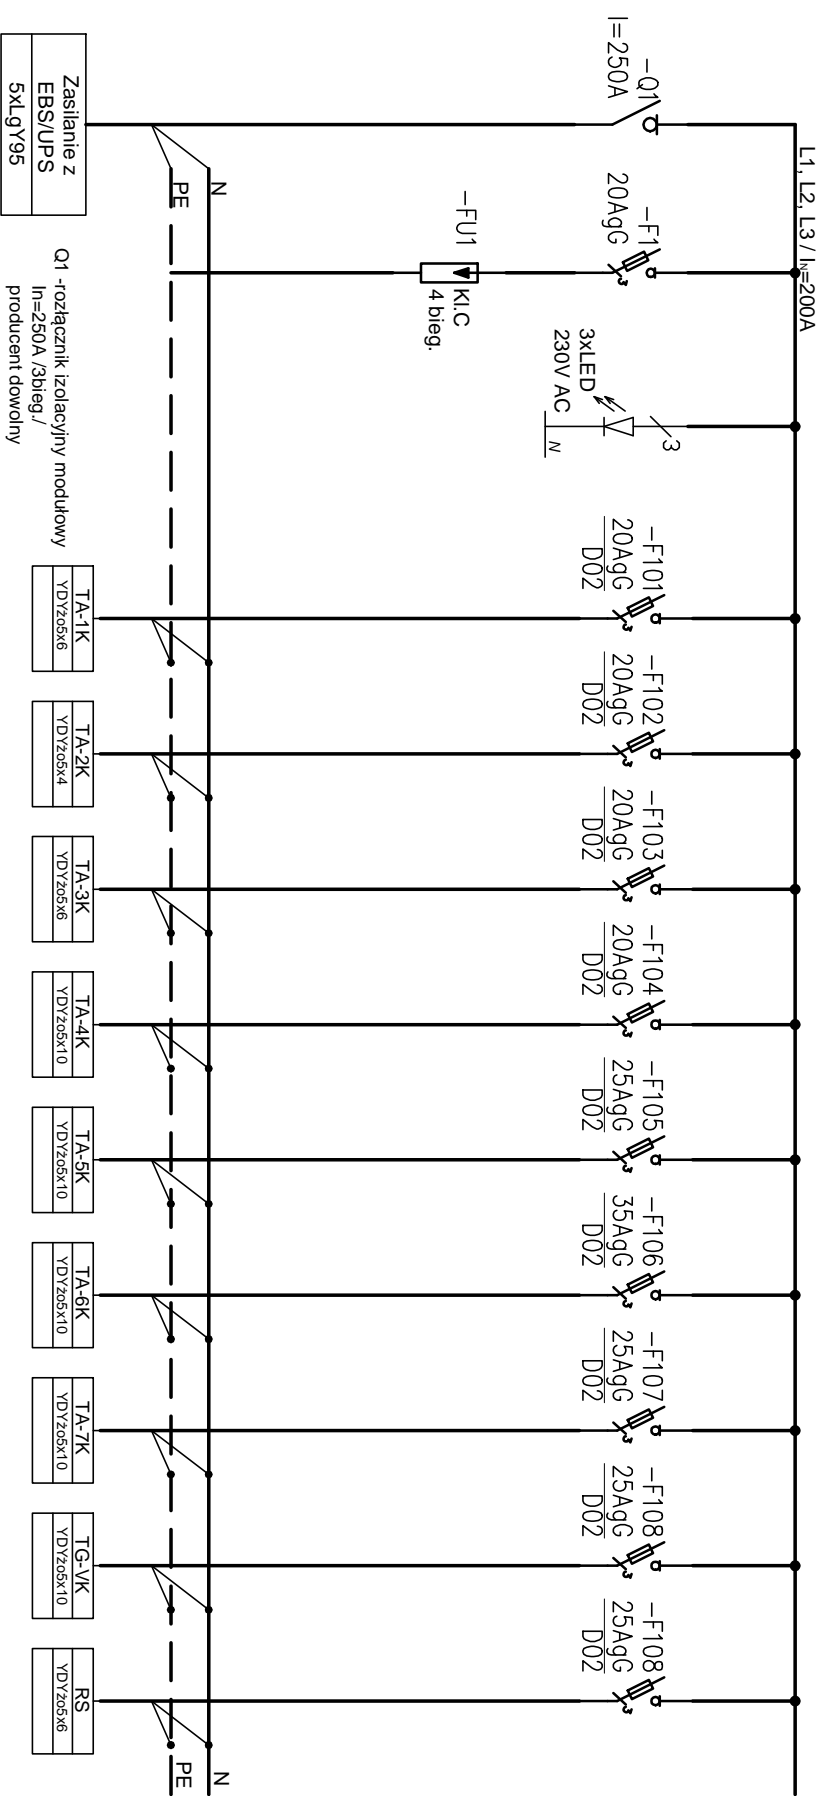

Zasilanie z
EBS/UPS
5xLGY95

Q1 - rozłącznik izolacyjny modułowy
In=250A /3bieg /
producent dowolny

TA-1K
YDY205x6

TA-2K
YDY205x4

TA-3K
YDY205x6

TA-4K
YDY205x10

TA-5K
YDY205x10

TA-6K
YDY205x10

TA-7K
YDY205x10

TG-VK
YDY205x10

RS
YDY205x6

A

B

C

D

E

F

ATI - Architektura Technika Inwestycje.		Terminal Pasażerski General Aviation		Stadium		Projekt Wykonawczy		Branża		ELEKTRYCZNA		Rewizja		W.01		Nr rysunku		E-R-02 ark.1	
Warszawa ul. Nułki 3		Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo		Obiekt		Tytuł rysunku		Projektant		inż. Andrzej Kowalczyk		Nr uprawnień		Data		Podpis			
(022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl		Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54		Inwestor		RGUPS		Projektant		inż. Stanisław Cywiński		St-399/82		15.06.2011					