


Rozdzielnica TA-1

P = 12,4kW

I = 21,1A

SYSTEM TN-S

Samoczynne wyłączenie

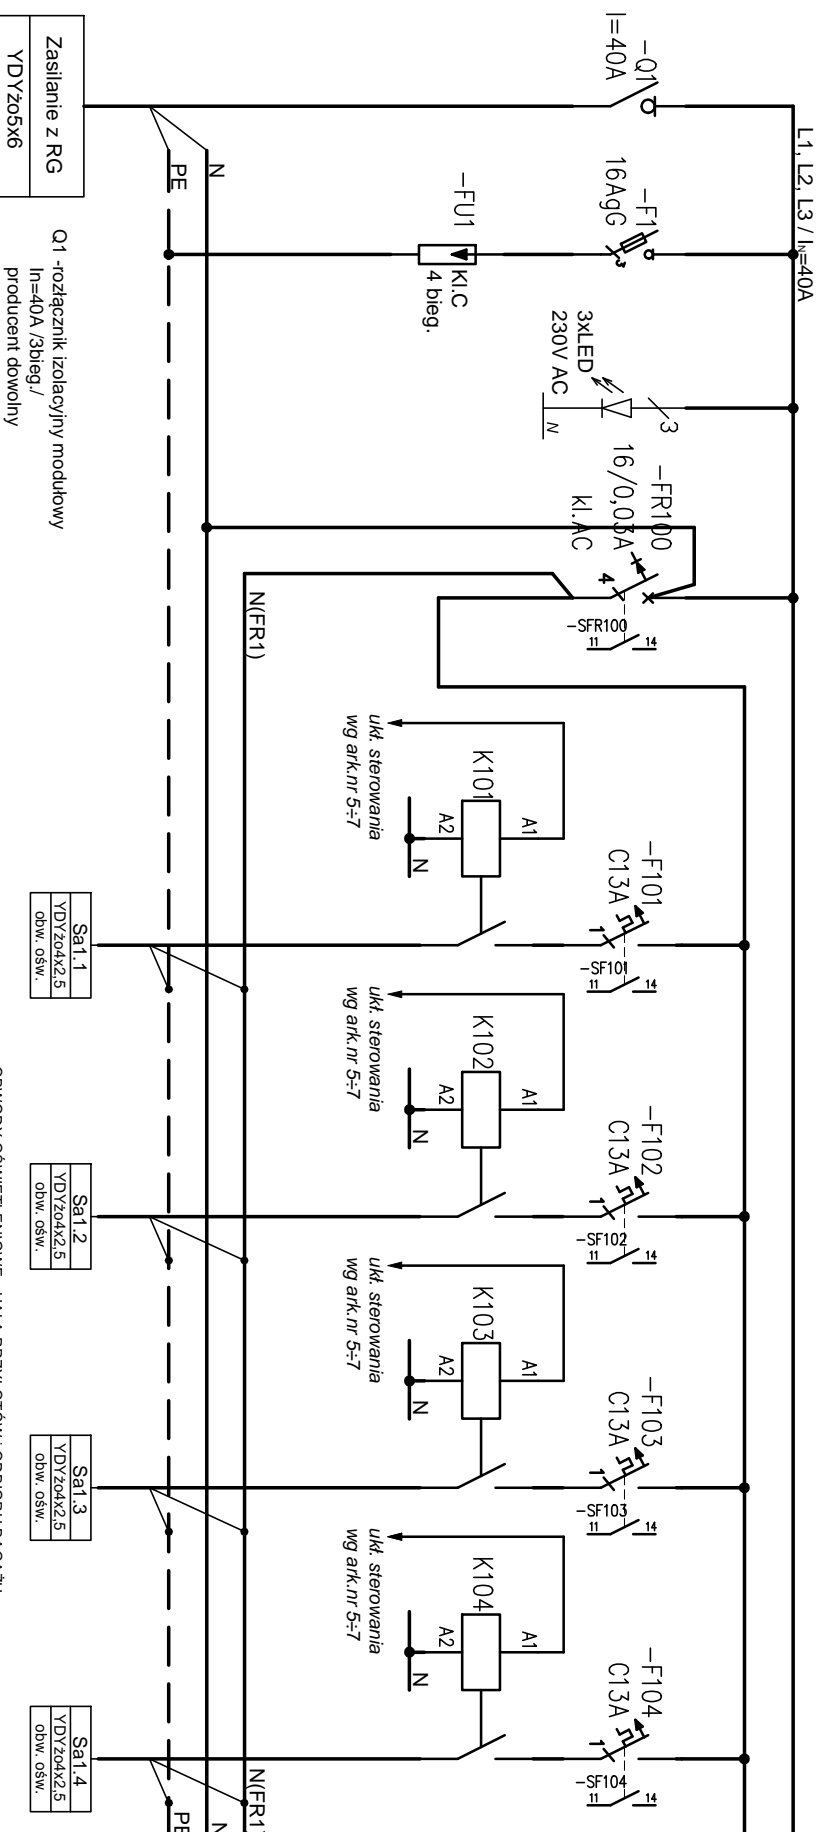

K101 ÷ K104 - styczniki modułowe 2z/I=16A/Us=230V
+ styk pom. Producent dowolny

OBWODY OŚWIETLENIOWE - HALA PRZYLOTÓW I ODBIORU BAGAŻU

Sa1.1
YDY204x2,5
obw. ośw.

Sa1.2
YDY204x2,5
obw. ośw.

Sa1.3
YDY204x2,5
obw. ośw.

Sa1.4
YDY204x2,5
obw. ośw.

ATT - Architektura Technika Inwestycje . Warszawa ul. Nułki 3 (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl		Obiekt Terminal Pasażerski General Aviation Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo		Stadium Tytuł rysunku		Projekt Wykonawczy Schemat ideowy rozdzielnic		Branża ELEKTRYCZNA		Rwizja W.01		Nr rysunku D/MAZ/4/08/04		Data 15.06.2011		Podpis	
Inwestor Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54																	